АЛЬФАСКЛАД

+375 (17) 388-10-10

ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ СЕКЦИОННЫЕ, СДВИЖНЫЕ И РАСПАШНЫЕ ВОРОТА

ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ ШТОРЫ

DoorHan®

СОДЕРЖАНИЕ

Противопожарные секционные ворота EI60 **4**

Противопожарные сдвижные ворота EI60 и EI90 **5**

Противопожарные распашные ворота EI90 **6**

Противопожарные шторы E120/I60 **7**

Конструктивные особенности **8**

Допустимые параметры проема **16**

Дизайн **17**

Комплектация **18**

Автоматика **19**

Сертификаты **21**

ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ СЕКЦИОННЫЕ ВОРОТА EI60

Размеры:
высота — от 2000 до 6000 мм;
ширина — от 2000 до 6000 мм.

Ворота от 5000 мм по высоте и от 5000 мм по ширине требуют дополнительного согласования.

Принцип работы: при открывании полотно движется вверх по направляющим и располагается под потолком, не занимая много места.

Преимущества: в конструкции ворот предусмотрены защитные устройства от разрыва троса и обрыва пружины, которые предотвращают падение полотна в аварийной ситуации; полотно ворот имеет более легкий вес по сравнению с аналогами.

Особенности конструкции: противопожарные секционные ворота подходят для установки как во внешние, так и внутренние проемы зданий различного назначения; большой выбор типов подъема ворот позволяет устанавливать их в помещения с различными архитектурными особенностями.

ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ СДВИЖНЫЕ ВОРОТА EI60 И EI90

Размеры одностворчатых ворот:
высота — от 2000 до 6000 мм;
ширина — от 2000 до 7000 мм.

Размеры двустворчатых ворот:
высота — от 2000 до 6000 мм;
ширина — от 2000 до 9000 мм.

Принцип работы: одностворчатые ворота могут открываться в любом направлении вдоль проема, двустворчатые — в разные стороны.

Преимущества: установка противопожарных сдвижных ворот является оптимальным способом перекрытия больших проемов и защиты помещений от распространения огня, при открытии полотно ворот сдвигается в сторону, полностью освобождая проем для проезда транспорта и не занимая много места ни внутри, ни снаружи помещения.

Особенности конструкции: ворота изготавливаются с одной или двумя створками; при желании в полотно может быть врезана калитка для большего удобства эксплуатации.

ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ РАСПАШНЫЕ ВОРОТА EI90

Размеры:
высота — от 2000 до 4500 мм;
ширина — от 2000 до 4500 мм.

Принцип работы: ворота, состоящие из рамы и двух створок, распахиваются внутрь или наружу помещения.

Преимущества: пассивная створка ворот комплектуется ригельной задвижкой, активная — цилиндровым замком с нажимной ручкой; могут быть изготовлены с одинаковыми или разными по ширине створками; ворота монтируются в проем помещения и идеально подходят для случаев, когда установка других противопожарных конструкций невозможна.

Особенности конструкции: для большего удобства эксплуатации ворот в створку может быть врезана калитка.

ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ ШТОРЫ E120/I60

Размеры:
высота — от 1 000 до 6 000 мм;
ширина — от 1 000 до 6 000 мм.

Принцип работы: полотно противопожарной шторы наматывается на специальный вал, который расположен в верхней части проема и находится в металлическом коробе.

Преимущества: небольшой вес по сравнению с полотном противопожарных ворот и дверей аналогичной площади — шторы изготавливаются из особой огнестойкой ткани; полотно до момента возникновения пожароопасной ситуации полностью скрыто и незаметно, благодаря чему удается сохранить эстетическую привлекательность интерьера.

Особенности конструкции: боковые направляющие стойки изготовлены из специальных гнутых стальных профилей, обеспечивают герметизацию проема; по нижней кромке полотна проходит утяжеляющая планка, обеспечивающая жесткость конструкции и равномерное опускание полотна.

КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ СЕКЦИОННЫХ ПРОТИВОПОЖАРНЫХ ВОРОТ

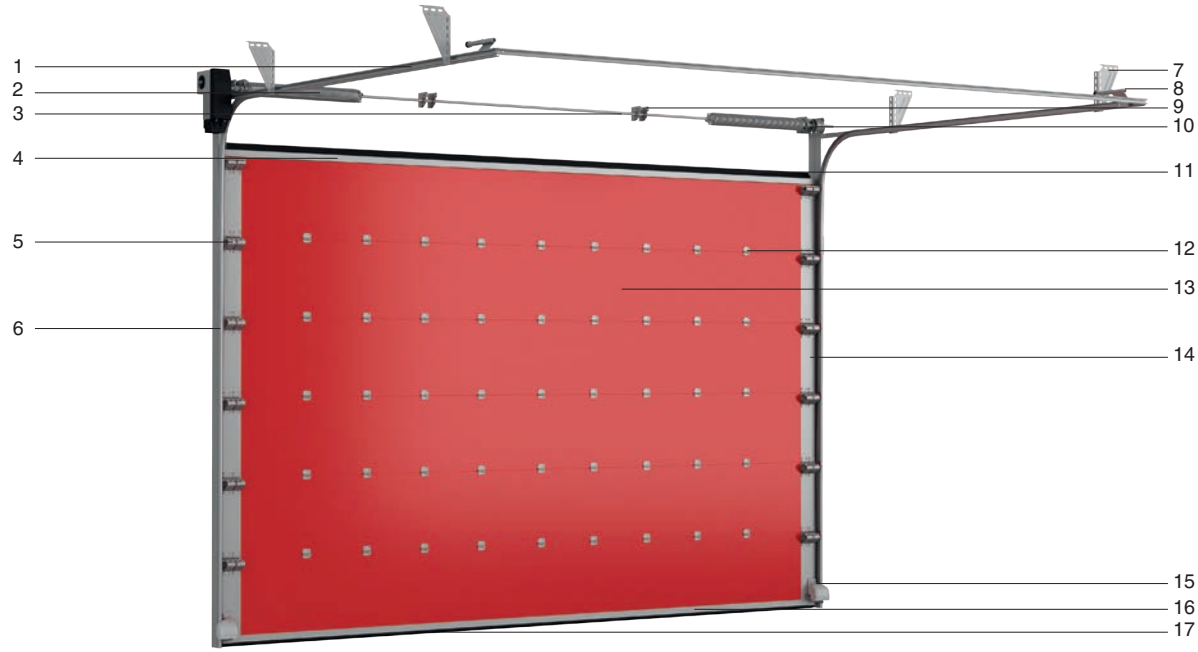

1. Направляющая для полотна ворот
2. Торсионный механизм
3. Вал
4. Верхний профиль
5. Боковая опора с роликом
6. Угловые стойки
7. Система крепления горизонтальных направляющих к потолку
8. Амортизатор
9. Устройство защиты от обрыва пружины
10. Барабан
11. Верхний уплотнитель
12. Петля
13. Полотно ворот из сэндвич-панелей
14. Боковая крышка
15. Нижний кронштейн с устройством защиты от обрыва троса
16. Нижний профиль
17. Нижний уплотнитель

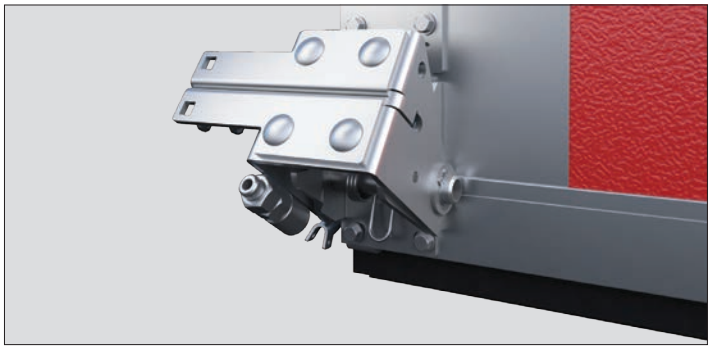

☐ Устройство защиты от обрыва троса

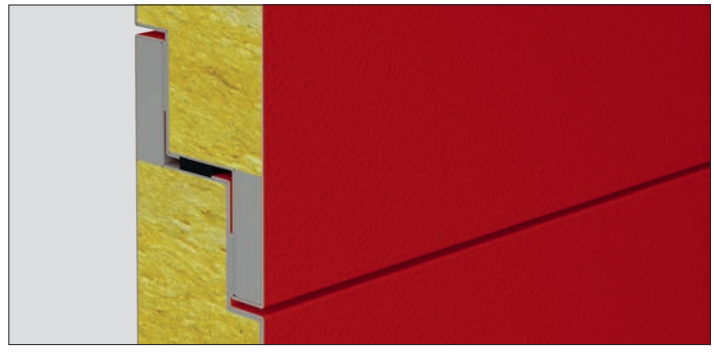

☐ Стык двух панелей с терморасширяющейся лентой

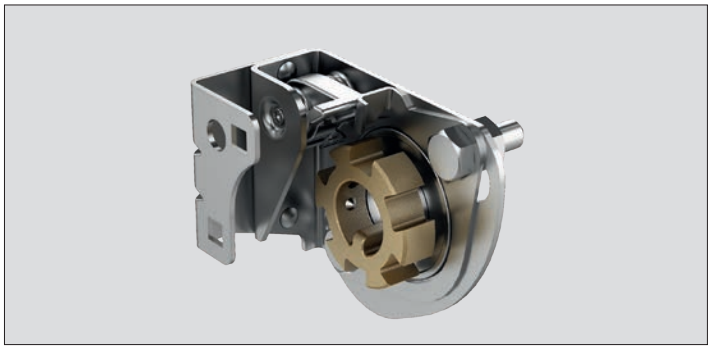

☐ Устройство защиты от разрыва пружины

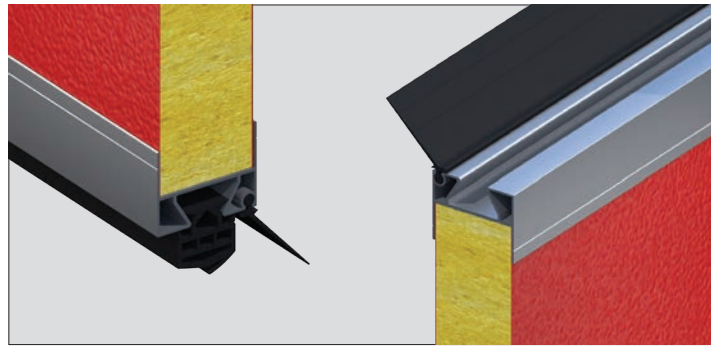

☐ Уплотнители плотно прилегают к притолоке и полу, надежно герметизируя проем

ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ПОДЪЕМ, БАРАБАН СНИЗУ

Усл. об.	Параметр	Расчетная формула
H, мм	Высота проема	H
h, мм	Высота притолоки	> H + 350
B, мм	Ширина проема	B
A, мм	Высота угловой стойки	2H + 200
Ab, мм	Высота оси вала и барабана	H + 680 (монтаж на трубе); H+1203 (октагональный вал)
A1, мм	Высота вертикальной направляющей	H+400
S, мм	Минимальное боковое пространство	300
Q, мм	Зона расположения привода на вал	450

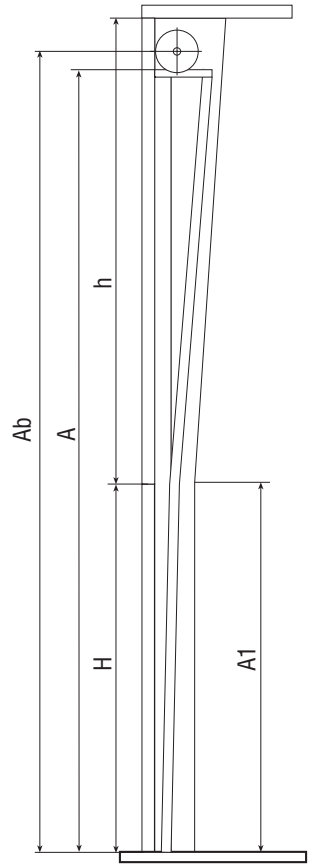

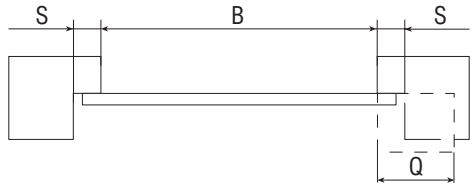

ВЫСОКИЙ ПОДЪЕМ, БАРАБАН СНИЗУ

Усл. об.	Параметр	Расчетная формула
H, мм	Высота проема	H
h, мм	Высота притолоки	h ≥1 650
B, мм	Ширина проема	B
HL, мм	Расстояние от уровня горизонтальных направляющих до проема	1 330 ≤ HL ≤ h - 150
A, мм	Высота угловой стойки	H + HL
Ab, мм	Высота оси вала и барабана	H + 400...600 + 280 (монтаж на трубе); H + 1 203 (октагональный вал)
A1, мм	Высота вертикальной направляющей	A - 580
A2, мм	Высота до горизонтальной направляющей	A - 53
E, мм	Длина горизонтальных направляющих	H - HL + 470...900
	Количество точек крепления направляющих к потолку (зависит от размера ворот)	2/4
S, мм	Минимальное боковое пространство	300
Q, мм	Зона расположения привода на вал	450

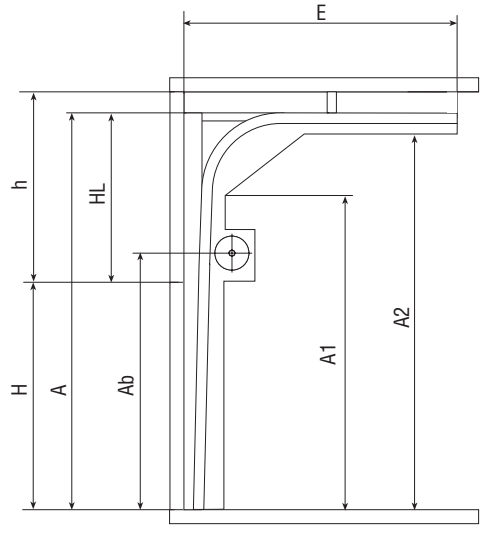

ВЫСОКИЙ ПОДЪЕМ

Усл. об.	Параметр	Расчетная формула
H, мм	Высота проема	H
h, мм	Высота притолоки	h ≥ 700
B, мм	Ширина проема	B
HL, мм	Расстояние от уровня горизонтальных направляющих до проема	по умолчанию h - 370
A, мм	Высота угловой стойки	H + HL
Ab, мм	Высота оси вала и барабана	A + 86/97
A1, мм	Высота вертикальной направляющей	A - 580
A2, мм	Высота до горизонтальной направляющей	A - 53
E, мм	Длина горизонтальных направляющих	H - HL + 470...900
	Количество точек крепления направляющих к потолку (зависит от размера ворот)	2/4
Db, мм	Рабочая зона торсионного механизма	зависит от размеров проема и веса щита
S, мм	Минимальное боковое пространство	300
Q, мм	Зона расположения привода на вал	450

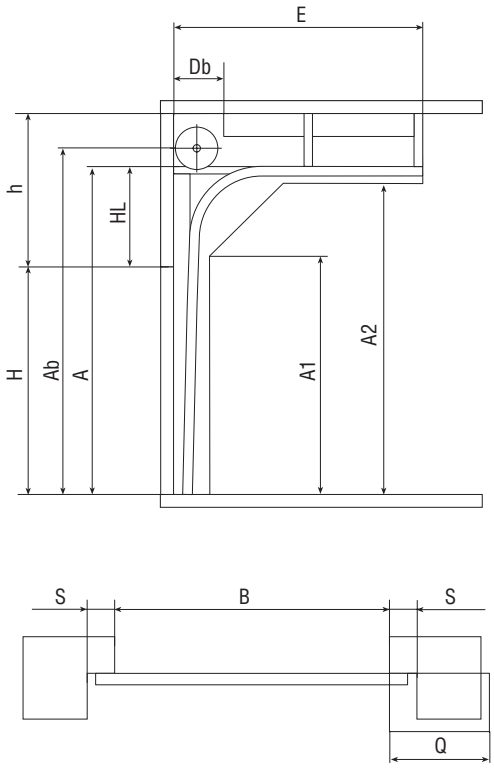

НАКЛОННЫЙ ВЫСОКИЙ ПОДЪЕМ

Усл. об.	Параметр	Расчетная формула
H, мм	Высота проема	H
h, мм	Высота притолоки	700
HL, мм	Расстояние от уровня горизонтальных направляющих до проема	330
B, мм	Ширина проема	B
A, мм	Высота угловой стойки	H + HL + 15...749
Ab, мм	Высота оси вала и барабана	≤ A + 86/97
A1, мм	Высота вертикальной направляющей	H + HL - 330...580
E, мм	Размер, ограничивающий рабочую зону ворот вглубь гаража	зависит от угла α°
	Количество точек крепления направляющих к потолку (зависит от размера ворот)	2/4
Db, мм	Рабочая зона торсионного механизма	зависит от размеров проема и веса щита
S, мм	Минимальное боковое пространство	300
α°	Угол наклона направляющих к горизонтали	5...65 (кратен 5°)
Q, мм	Зона расположения привода на вал	450

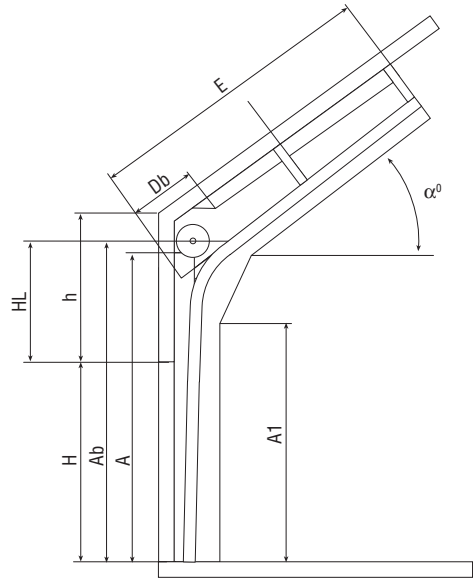

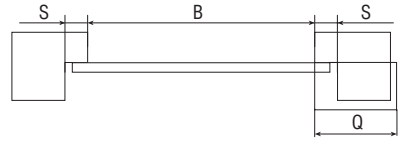

СТАНДАРТНЫЙ НАКЛОННЫЙ ПОДЪЕМ

Усл. об.	Параметр	Расчетная формула
H, мм	Высота проема	H
h, мм	Высота притолоки	> 650
B, мм	Ширина проема	B
A, мм	Высота угловой стойки	H + 250…985
Ab, мм	Высота оси вала и барабана	A + 86/97
A1, мм	Высота вертикальной направляющей	H - 445
E, мм	Размер, ограничивающий рабочую зону ворот вглубь гаража	зависит от угла α°
	Количество точек крепления направляющих к потолку (зависит от размера ворот)	2/4
Db, мм	Рабочая зона торсионного механизма	зависит от размеров проема и веса щита
S, мм	Минимальное боковое пространство	300
Q, мм	Зона расположения привода на вал	450
α°	Угол наклона направляющих к горизонтали	5...65 (кратен 5°)

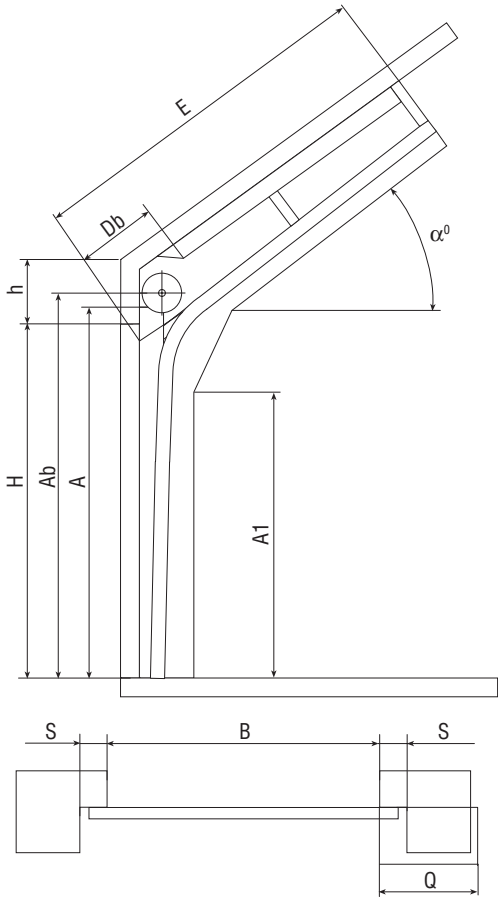

СТАНДАРТНЫЙ ПОДЪЕМ

Усл. об.	Параметр	Расчетная формула
H, мм	Высота проема	H
h, мм	Высота притолоки	h ≥ 650
B, мм	Ширина проема	B
A, мм	Высота угловой стойки	H + 425
Ab, мм	Высота оси вала и барабана	A + 166
A1, мм	Высота вертикальной направляющей	A — 580
A2, мм	Высота до горизонтальной направляющей	A - 110
E, мм	Длина горизонтальных направляющих	H + 479
	Количество точек крепления направляющих к потолку (зависит от размера ворот)	2/4
Db, мм	Рабочая зона торсионного механизма	зависит от размеров проема и веса щита
S, мм	Минимальное боковое пространство	300
Q, мм	Зона расположения привода на вал	450

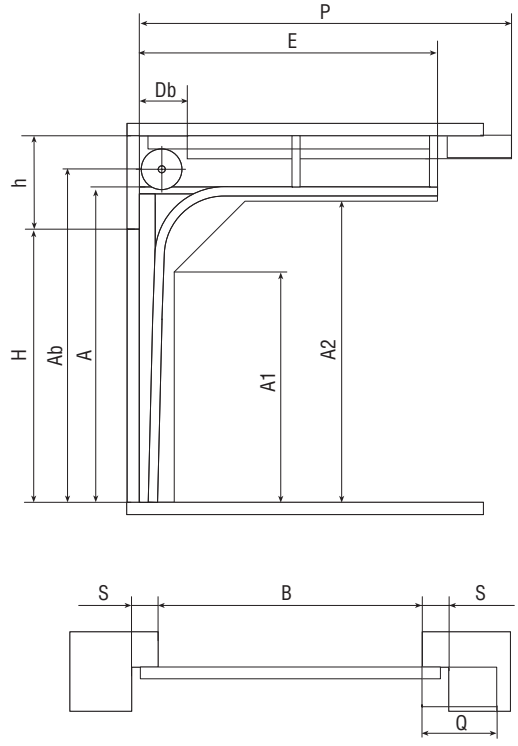

КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПРОТИВОПОЖАРНЫХ СДВИЖНЫХ ВОРОТ

Одностворчатые сдвижные ворота

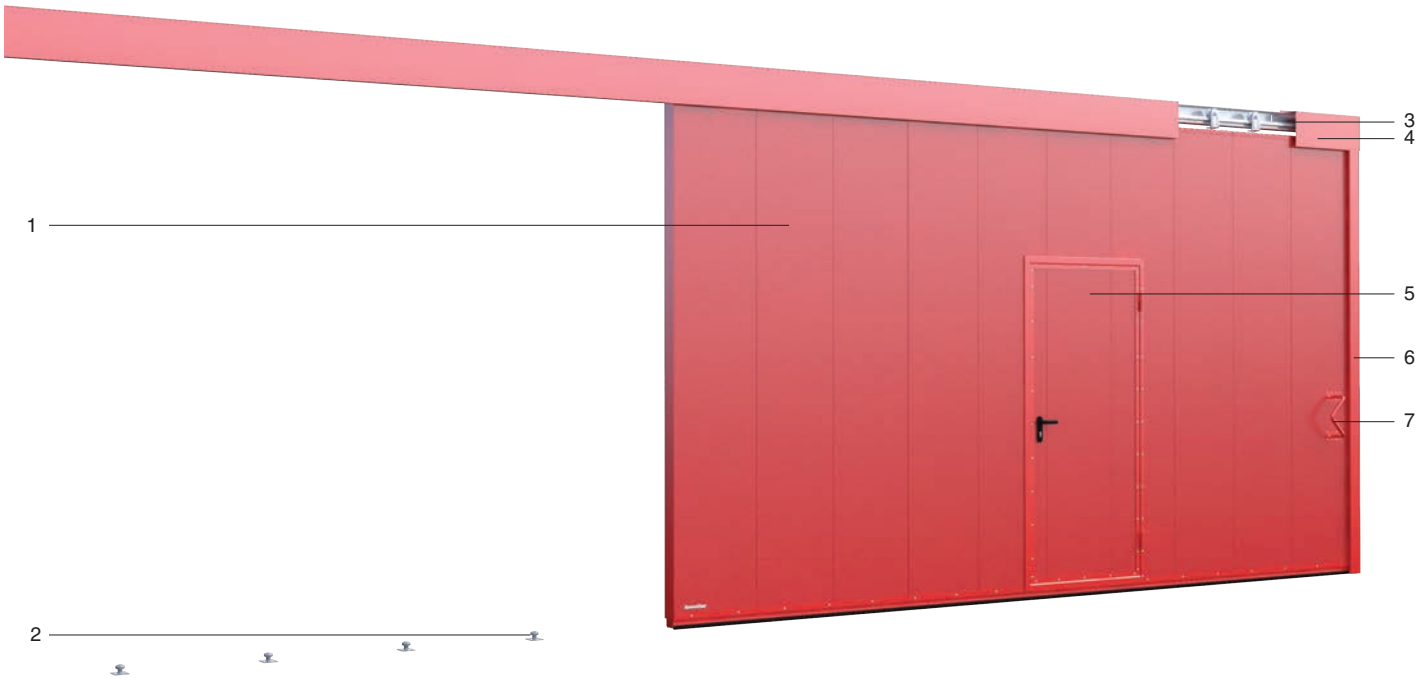

1. Полотно ворот
2. Нижний направляющий ролик
3. Опора навесная
4. Балка
5. Встроенная калитка
6. Столб-ловитель
7. Ручка

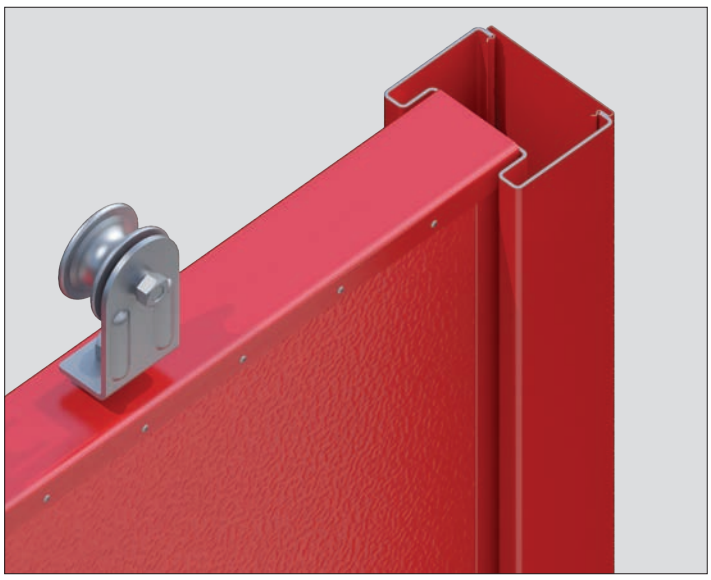

☐ Щит ворот со столбом-ловителем

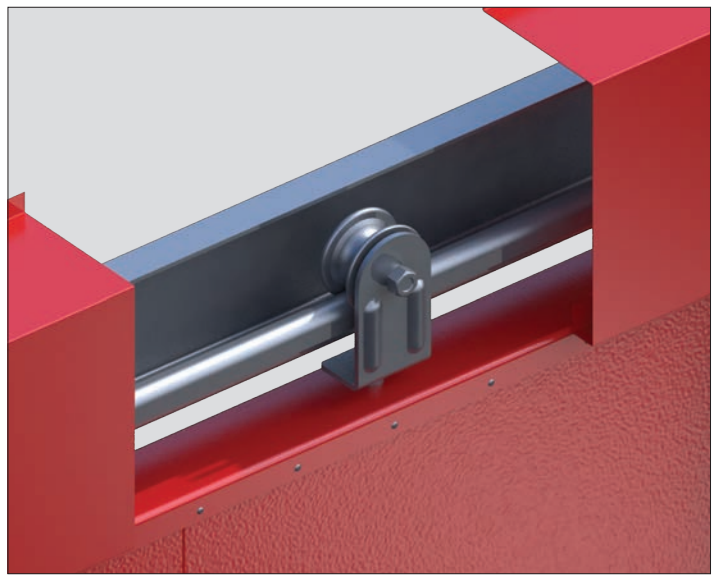

☐ Балка с навесными опорами

Двустворчатые сдвижные ворота

1. Балка
2. Полотно ворот
3. Встроенная калитка
4. Опора навесная
5. Ручка
6. Нижний направляющий ролик

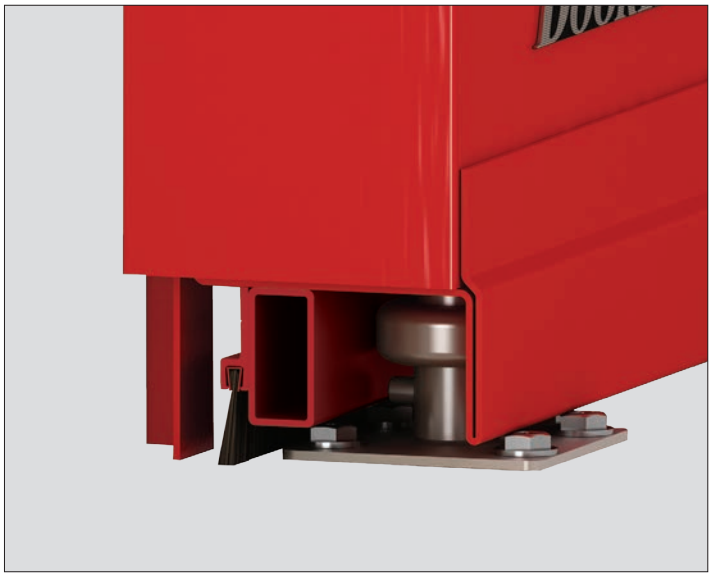

☐ Нижний ролик с щеточным уплотнителем

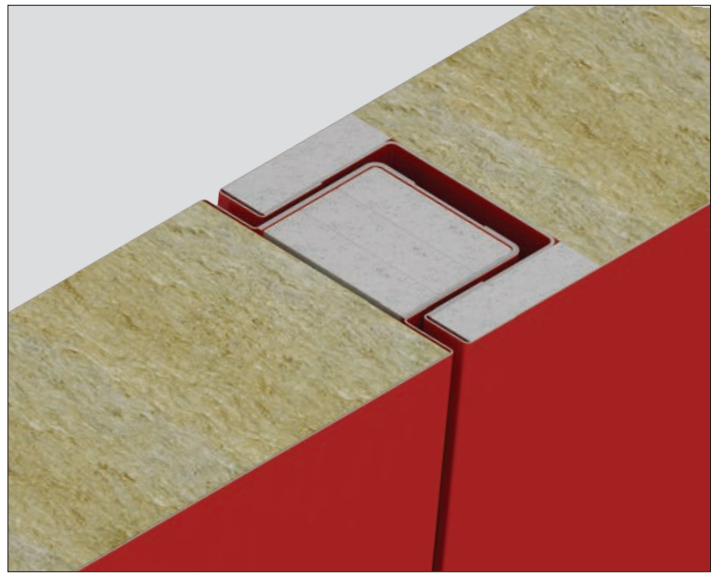

☐ Стык панелей

КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПРОТИВОПОЖАРНЫХ РАСПАШНЫХ ВОРОТ

1. Полотно ворот
2. Рама ворот
3. Задвижка ригельная
4. Врезная калитка
5. Замок

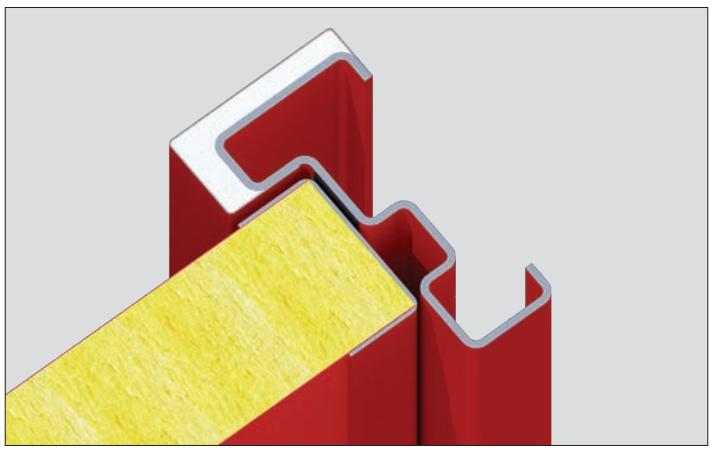

☐ Рама ворот и створка с терморасширяющейся лентой

☐ Задвижка ригельная с декоративным коробом на воротах

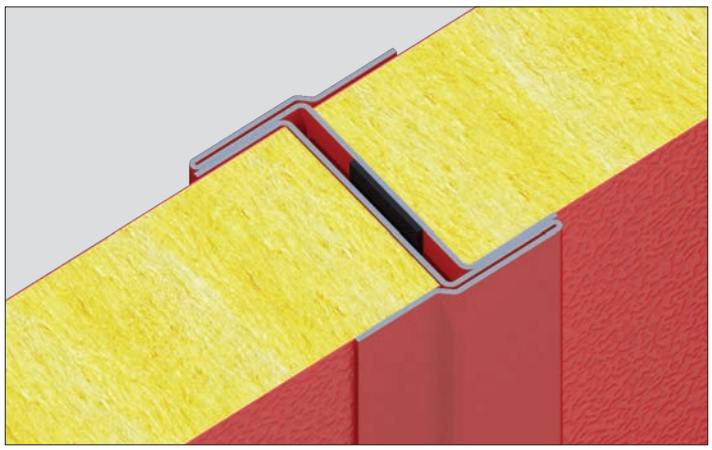

☐ Стык створок ворот

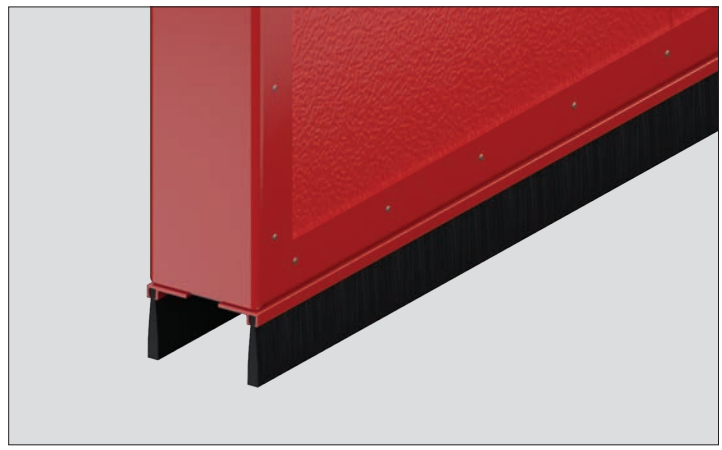

☐ Щеточный уплотнитель на нижней части створки

КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ШТОРЫ

1. Стальной короб
2. Стальная направляющая
3. Полотно
4. Утяжелитель

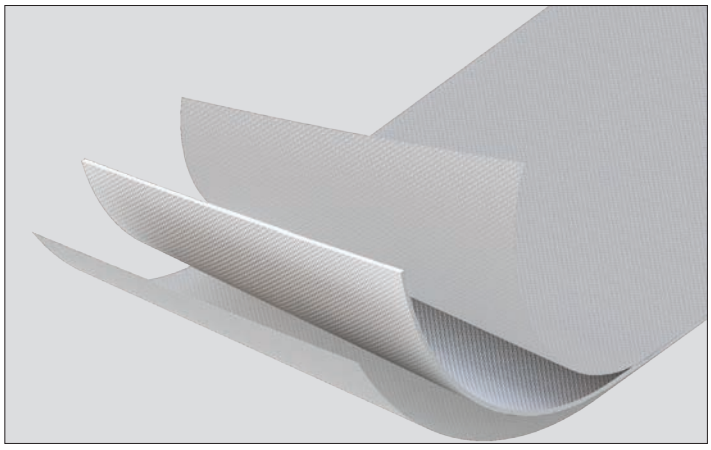

☐ Многослойное полотно

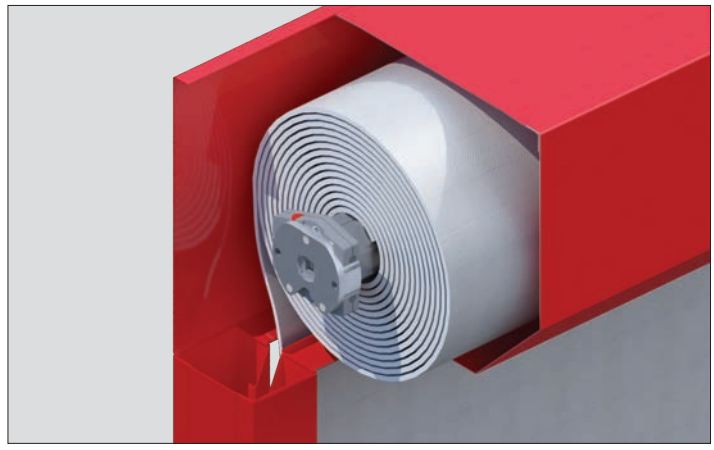

☐ Короб с намотанным полотном

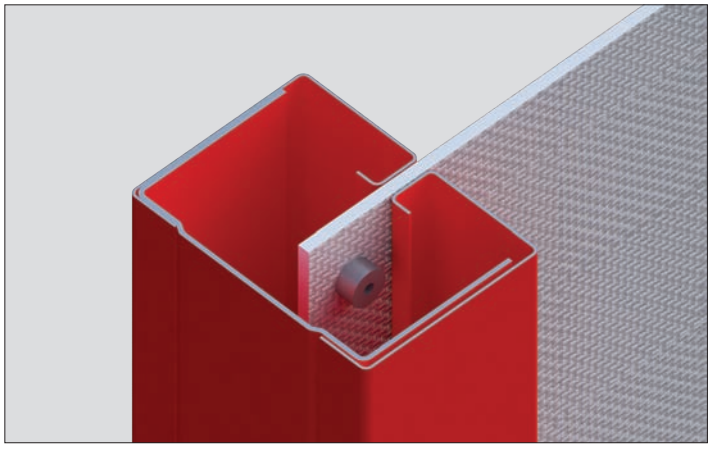

☐ Боковая стойка с полотном

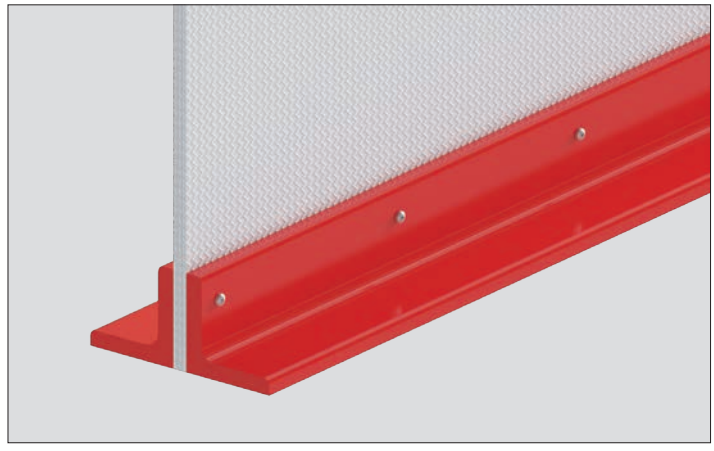

☐ Нижняя часть полотна с утяжелителем

ДОПУСТИМЫЕ ПАРАМЕТРЫ ПРОЕМА

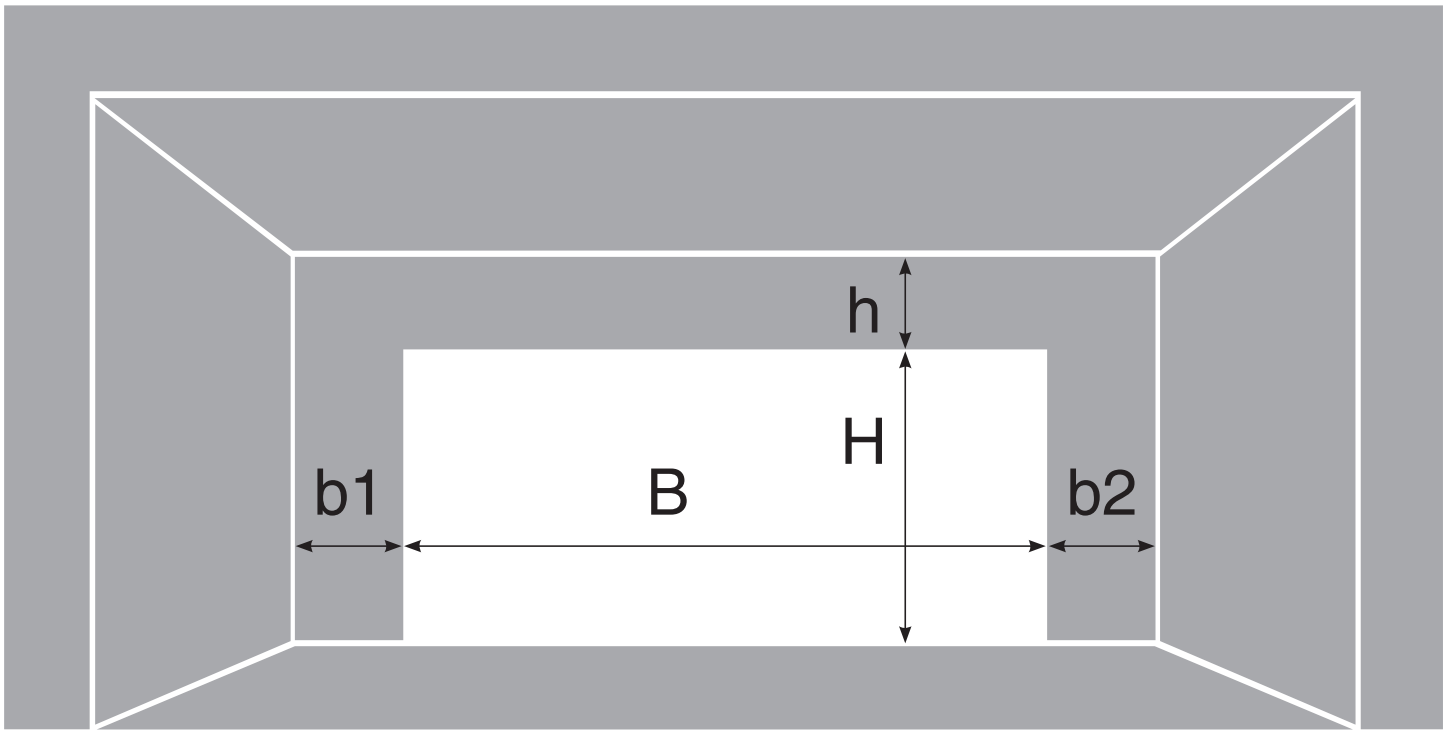

Противопожарные секционные ворота:
H, высота проема — от 2 000 до 6 000* мм
B, ширина проема — от 2 000 до 6 000* мм
h, притолока (расстояние от верха проема до потолка) — не менее 650 мм
b1 и **b2**, расстояние от края проема до боковой внутренней стены — от 300 мм

Противопожарные сдвижные ворота:
H, высота проема — от 2 000 до 6 000 мм
B, ширина проема одностворчатых ворот — от 2 000 до 7 000 мм; двустворчатых — от 2 000 до 9 000 мм
h, притолока (расстояние от верха проема до потолка) — не менее 450 мм
b1 и **b2**, расстояние от края проема до боковой внутренней стены — от 250 мм

Противопожарные распашные ворота:
H, высота проема — от 2 000 до 4 500 мм
B, ширина проема — от 2 000 до 4 500 мм
h, притолока (расстояние от верха проема до потолка) — 0 мм
b1 и **b2**, расстояние от края проема до боковой внутренней стены — 0 мм

Противопожарные шторы:
H, высота проема — от 1 000 до 6 000 мм
B, ширина проема — от 1 000 до 6 000 мм
h, притолока (расстояние от верха проема до потолка) — не менее 450 мм
b1 и **b2**, расстояние от края проема до боковой внутренней стены — от 150 мм

* Размеры от 5 000 мм по ширине и высоте требуют дополнительного согласования.

ДИЗАЙН

ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ СЕКЦИОННЫЕ ВОРОТА



☐ RAL 9002 белый

☐ RAL 8014 коричневый

☐ Поверхность stucco

ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ СДВИЖНЫЕ И РАСПАШНЫЕ ВОРОТА

☐ RAL 7004 серый

☐ Поверхность stucco

ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ ШТОРЫ

Цвет металлических частей

☐ RAL 7004 серый

Цвет полотна

☐ Серый

Поверхность металлических частей

☐ Гладкая

По вашему желанию возможна покраска панелей в любой цвет согласно международной RAL-карте. При выводе на печать цвета могут быть искажены, пользуйтесь оригинальной RAL-картой.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

☐ Калитка

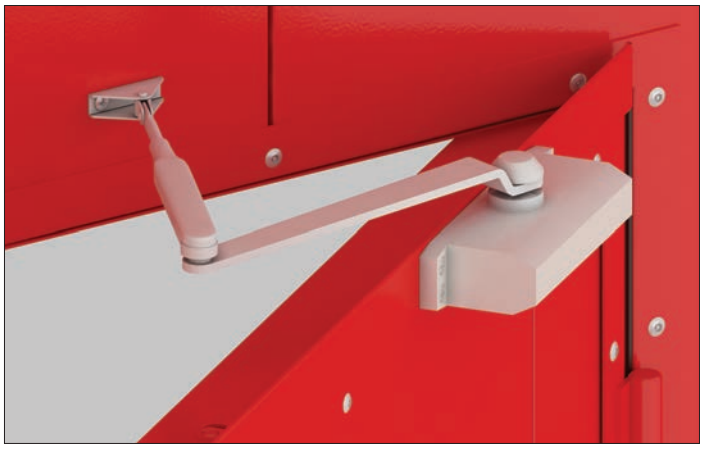

☐ Доводчик

☐ Механический замок

В полотно противопожарных сдвижных и распашных ворот может быть врезана калитка для обеспечения дополнительного доступа в помещение при закрытых воротах. Калитка имеет те же свойства и отвечает тем же требованиям, что и противопожарные ворота. Стандартный размер калитки — 2050×900 мм; порога — 110 мм для сдвижных ворот и 60 мм для распашных. Калитка оснащается механическим замком, дополнительно можно установить доводчик (опция).

АВТОМАТИКА

ПРИВОДЫ ДЛЯ СЕКЦИОННЫХ ВОРОТ

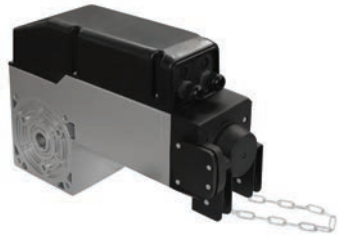

☐ Shaft-120KIT

☐ Shaft-30 IP65KIT, Shaft-60 IP65KIT

☐ SHAFT-50PRO

Модель	**Shaft-30** IP65**KIT**	**Shaft-60** IP65**KIT**	**Shaft-120KIT**	**Shaft-50KIT/50PRO**
Электропитание, В/Гц	220/50	380/50		220-240/50
Крутящий момент, Н·м	30	60	120	50
Скорость вращения мотора, об/мин	1 400			1 400
Отверстие под вал со шпоночным пазом, мм	25,4			25,4
Длина ручной цепи, м	8		12	8
Скорость вращения вала, об/мин	32		22	24
Передаточное отношение	43:1			
Масса электропривода (с цепью), кг	22	15	24	24
Размеры, мм	370×230×100		490×290×120	406×259×115
Термозащита, ºС	120			130
Интенсивность, %	50	60		65
Количество масла, л	0,25	0,5		0,25
Мощность двигателя, Вт	370		550	370
Температура эксплуатации, ºС	от -40 до +55			от -25 до +50
Класс защиты	IP65		IP44	IP54

ПРИВОДЫ ДЛЯ СДВИЖНЫХ ВОРОТ

☐ SL-800KIT

☐ SL-1300/2100KIT

☐ SL-1300/2100 PRO

Модель	**SL-800KIT**	**SL-1300KIT/PRO**	**SL-2100KIT/PRO**
Напряжение питания, В/Гц	220/50		
Ток, А	1	1,5	3,5
Мощность, Вт	250	550	750
Частота вращения двигателя, об/мин	1 380	1 400	
Емкость конденсатора, мкФ	10	22	37
Передаточное отношение редуктора	1:32		
Рейка, мм	М4, шаг —12,5		
Шестерня	Z16		
Крутящий момент, Н·м	20	27,5	43
Термозащита, ºС	125		
Интенсивность, %	50	70	
Температура эксплуатации, ºС	от -40 до +55		
Класс защиты	IP54		
Максимальная масса ворот, кг	800	1 300	2 100
Скорость ворот, м/мин	12	10	
Концевые выключатели	бесконтактные магнитные		
Размеры, мм	135×220×280	270×290×200	
Масса электропривода, кг	10,5	15	16

ПРИВОДЫ ДЛЯ РАСПАШНЫХ ВОРОТ

☐ SWING-2500

☐ SW-3000/5000KIT,
SW-3000/5000 PROKIT

☐ Arm-230

☐ Arm-320PRO

Swing	2500	3000 / 3000 PRO	5000 / 5000 PRO
Напряжение питания	220–240 В, 50 Гц	220 В, 50/60 Гц	
Максимальная потребляемая мощность	280 Вт	150 Вт	
Максимальный вес ворот	350 кг	400 кг	500 кг
Максимальная ширина створки	2,5 м	3 м	5 м
Интенсивность	50 %		
Диапазон рабочих температур	от -20 до +70 °C	от -40 до +55 °C	
Класс защиты	IP44	IP54	

ARM	230	320 / 320 PRO
Напряжение питания	220 В, 50/60 Гц	220 В, 50/60 Гц
Максимальная потребляемая мощность	120 Вт	300 Вт
Класс защиты	IP44	IP54
Интенсивность	60 %	30 %
Диапазон температур	от -20 до +55 °C	от -20 до +55 °C
Максимальная ширина створки	2,5 м	2 м
Крутящий момент	230 Нм	320 Нм
Масса створки	до 350 кг	до 400 кг

ПРИВОДЫ ДЛЯ ПРОТИВОПОЖАРНЫХ ШТОР

☐ RS60/12MKIT, RS80/12MKIT, RS100/10MKIT

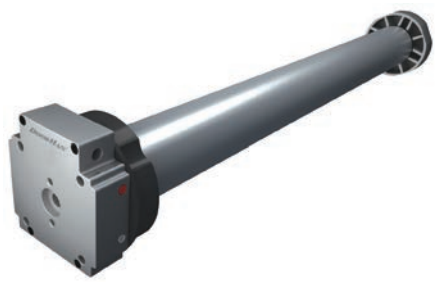

☐ RS140/7MKIT, RS160/7MKIT, RS180/7MKIT

Модель	Крутящий момент, Н·м	Скорость вращения, об/мин	Диаметр трубы, мм	Напряжение питания, В	Мощность, Вт	Длина, мм	Обороты концевика	Непрерывное время работы, мин.	Степень защиты
RS60/12MKIT	60	12	55	220	320	593	22	4	IP44
RS80/12MKIT	80				396	613			
RS100/10MKIT	100	10			385				
RS140/7MKIT	140	7	64		475	638			
RS160/7MKIT	160				488				
RS180/7MKIT	180				558				

СЕРТИФИКАТЫ

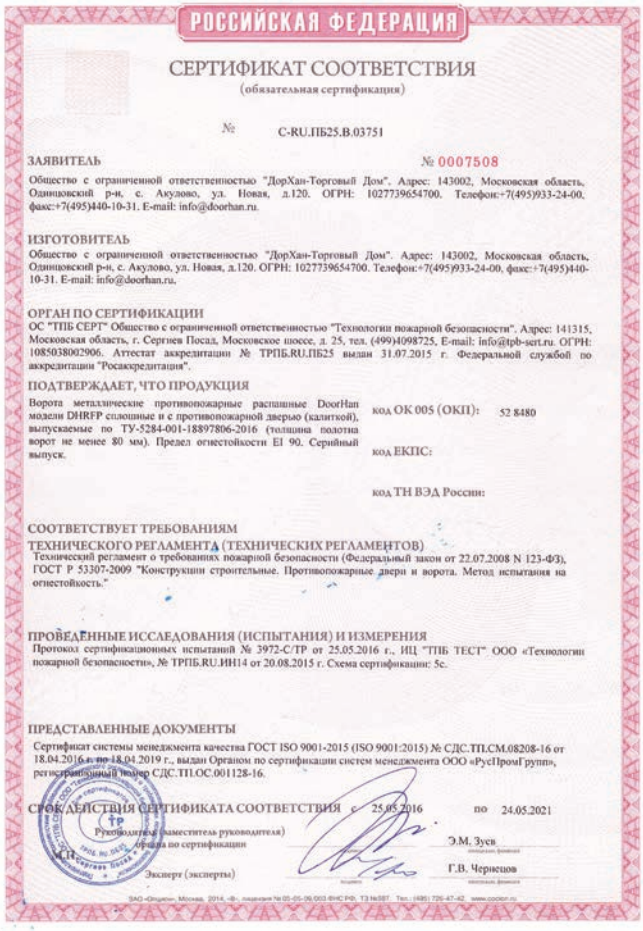

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
(обязательная сертификация)

№ C-RU.ПБ25.В.03751

ЗАЯВИТЕЛЬ № 0007508

Общество с ограниченной ответственностью "ДорХан-Торговый Дом". Адрес: 143002, Московская область, Одинцовский р-н, с. Акулово, ул. Новая, д.120. ОГРН: 1027739654700. Телефон:+7(495)933-24-00, факс:+7(495)440-10-31. E-mail: info@doorhan.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ
Общество с ограниченной ответственностью "ДорХан-Торговый Дом". Адрес: 143002, Московская область, Одинцовский р-н, с. Акулово, ул. Новая, д.120. ОГРН: 1027739654700. Телефон:+7(495)933-24-00, факс:+7(495)440-10-31. E-mail: info@doorhan.ru.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ
ОС "ТПБ СЕРТ" Общество с ограниченной ответственностью "Технологии пожарной безопасности". Адрес: 141315, Московская область, г. Сергиев Посад, Московское шоссе, д. 25, тел. (499)4098725, E-mail: info@tpb-sert.ru. ОГРН: 1085038002906. Аттестат аккредитации № ТРПБ.RU.ПБ25 выдан 31.07.2015 г. Федеральной службой по аккредитации "Росаккредитация".

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ
Ворота металлические противопожарные распашные DoorHan модели DHRFP сплошные и с противопожарной дверью (калиткой), выпускаемые по ТУ-5284-001-18897806-2016 (толщина полотна ворот не менее 80 мм). Предел огнестойкости EI 90. Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП): 52 8480
код ЕКПС:
код ТН ВЭД России:

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ
ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)
Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ), ГОСТ Р 53307-2009 "Конструкции строительные. Противопожарные двери и ворота. Метод испытания на огнестойкость."

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ
Протокол сертификационных испытаний № 3972-С/ТР от 25.05.2016 г., ИЦ "ТПБ ТЕСТ" ООО «Технологии пожарной безопасности», № ТРПБ.RU.ИН14 от 20.08.2015 г. Схема сертификации: 5с.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ
Сертификат системы менеджмента качества ГОСТ ISO 9001-2015 (ISO 9001:2015) № СДС.ТП.СМ.08208-16 от 18.04.2016 г. по 18.04.2019 г., выдан Органом по сертификации систем менеджмента ООО «РусПроцГрупп», регистрационный номер СДС.ТП.ОС.001128-16.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 25.05.2016 по 24.05.2021

Руководитель (заместитель руководителя) органа по сертификации — Э.М. Зуев
М.П.
Эксперт (эксперты) — Г.В. Черняков

ЗАО «Опцион», Москва, 2014, «Б», лицензия № 05-05-06/003-ФНС РФ, ТЗ №587. Тел.: (495) 726-47-42, www.opcion.ru

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
(обязательная сертификация)

№ C-RU.ПБ25.В.03588

ЗАЯВИТЕЛЬ № 0007345

Общество с ограниченной ответственностью "ДорХан-Торговый Дом". Адрес: 143002, Московская область, Одинцовский р-н, с. Акулово, ул. Новая, д.120. ОГРН: 1027739654700. Телефон:+7(495)933-24-00, факс:+7(495)440-10-31. E-mail: info@doorhan.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ
Общество с ограниченной ответственностью "ДорХан-Торговый Дом". Адрес: 143002, Московская область, Одинцовский р-н, с. Акулово, ул. Новая, д.120. ОГРН: 1027739654700. Телефон:+7(495)933-24-00, факс:+7(495)440-10-31. E-mail: info@doorhan.ru.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ
ОС "ТПБ СЕРТ" Общество с ограниченной ответственностью "Технологии пожарной безопасности". Адрес: 141315, Московская область, г. Сергиев Посад, Московское шоссе, д. 25, тел. (499)4098725, E-mail: info@tpb-sert.ru. ОГРН: 1085038002906. Аттестат аккредитации № ТРПБ.RU.ПБ25 выдан 31.07.2015 г. Федеральной службой по аккредитации "Росаккредитация".

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ
Ворота металлические противопожарные сдвижные (откатные) DoorHan модели DHSFP с толщиной полотна не менее 80 мм сплошные и с калиткой (противопожарной дверью), выпускаемые по ТУ 5284-001-96279372-2015. Предел огнестойкости EI 90. Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП): 52 8480
код ЕКПС:
код ТН ВЭД России:

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ
ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)
Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ), ГОСТ Р 53307-2009 "Конструкции строительные. Противопожарные двери и ворота. Метод испытания на огнестойкость."

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ
Протокол сертификационных испытаний № 3514-С/ТР от 02.09.2015 г., ИЦ "ТПБ ТЕСТ" ООО «Технологии пожарной безопасности», № ТРПБ.RU.ИН14 от 20.08.2015 г. Акт о результатах анализа состояния производства № 2807-АП от 06.08.2015 г. ОС "ТПБ СЕРТ" ООО «Технологии пожарной безопасности», № ТРПБ.RU.ПБ25 от 03.10.2013 г. Схема сертификации: 4с.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 11.03.2016 по 02.09.2020

Руководитель (заместитель руководителя) органа по сертификации — Э.М. Зуев
М.П.
Эксперт (эксперты) — Д.А. Капранов

ЗАО «Опцион», Москва, 2014, «Б», лицензия № 05-05-06/003-ФНС РФ, ТЗ №587. Тел.: (495) 726-47-42, www.opcion.ru

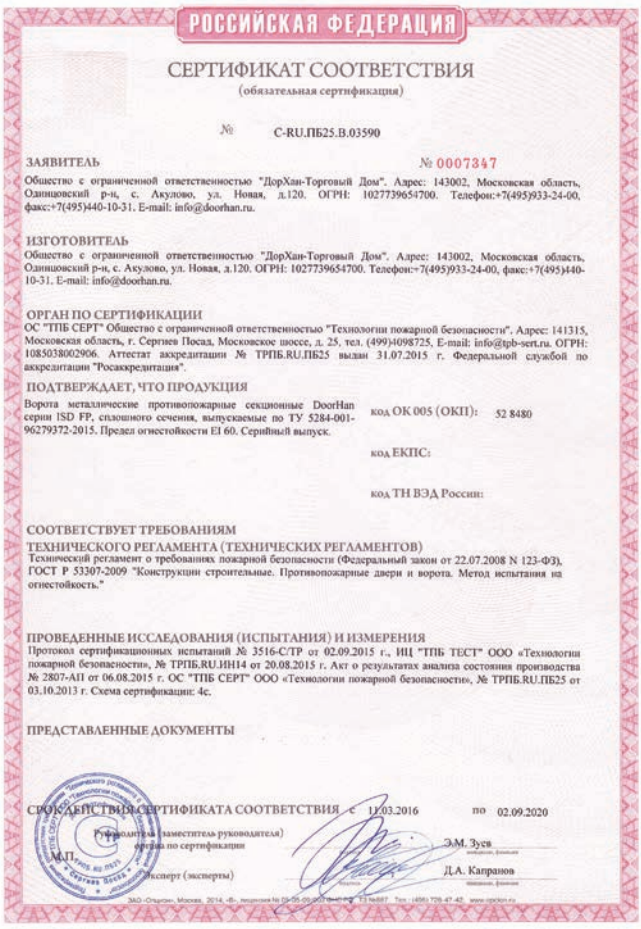

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
(обязательная сертификация)

№ C-RU.ПБ25.В.03590

ЗАЯВИТЕЛЬ № 0007347

Общество с ограниченной ответственностью "ДорХан-Торговый Дом". Адрес: 143002, Московская область, Одинцовский р-н, с. Акулово, ул. Новая, д.120. ОГРН: 1027739654700. Телефон:+7(495)933-24-00, факс:+7(495)440-10-31. E-mail: info@doorhan.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ
Общество с ограниченной ответственностью "ДорХан-Торговый Дом". Адрес: 143002, Московская область, Одинцовский р-н, с. Акулово, ул. Новая, д.120. ОГРН: 1027739654700. Телефон:+7(495)933-24-00, факс:+7(495)440-10-31. E-mail: info@doorhan.ru.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ
ОС "ТПБ СЕРТ" Общество с ограниченной ответственностью "Технологии пожарной безопасности". Адрес: 141315, Московская область, г. Сергиев Посад, Московское шоссе, д. 25, тел. (499)4098725, E-mail: info@tpb-sert.ru. ОГРН: 1085038002906. Аттестат аккредитации № ТРПБ.RU.ПБ25 выдан 31.07.2015 г. Федеральной службой по аккредитации "Росаккредитация".

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ
Ворота металлические противопожарные секционные DoorHan серии ISD FP, сплошного сечения, выпускаемые по ТУ 5284-001-96279372-2015. Предел огнестойкости EI 60. Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП): 52 8480
код ЕКПС:
код ТН ВЭД России:

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ
ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)
Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ), ГОСТ Р 53307-2009 "Конструкции строительные. Противопожарные двери и ворота. Метод испытания на огнестойкость."

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ
Протокол сертификационных испытаний № 3516-С/ТР от 02.09.2015 г., ИЦ "ТПБ ТЕСТ" ООО «Технологии пожарной безопасности», № ТРПБ.RU.ИН14 от 20.08.2015 г. Акт о результатах анализа состояния производства № 2807-АП от 06.08.2015 г. ОС "ТПБ СЕРТ" ООО «Технологии пожарной безопасности», № ТРПБ.RU.ПБ25 от 03.10.2013 г. Схема сертификации: 4с.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 11.03.2016 по 02.09.2020

Руководитель (заместитель руководителя) органа по сертификации — Э.М. Зуев
М.П.
Эксперт (эксперты) — Д.А. Капранов

ЗАО «Опцион», Москва, 2014, «Б», лицензия № 05-05-06/003-ФНС РФ, ТЗ №587. Тел.: (495) 726-47-42, www.opcion.ru

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
(обязательная сертификация)

№ C-RU.ПБ25.В.03589

ЗАЯВИТЕЛЬ № 0007346

Общество с ограниченной ответственностью "ДорХан-Торговый Дом". Адрес: 143002, Московская область, Одинцовский р-н, с. Акулово, ул. Новая, д.120. ОГРН: 1027739654700. Телефон:+7(495)933-24-00, факс:+7(495)440-10-31. E-mail: info@doorhan.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ
Общество с ограниченной ответственностью "ДорХан-Торговый Дом". Адрес: 143002, Московская область, Одинцовский р-н, с. Акулово, ул. Новая, д.120. ОГРН: 1027739654700. Телефон:+7(495)933-24-00, факс:+7(495)440-10-31. E-mail: info@doorhan.ru.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ
ОС "ТПБ СЕРТ" Общество с ограниченной ответственностью "Технологии пожарной безопасности". Адрес: 141315, Московская область, г. Сергиев Посад, Московское шоссе, д. 25, тел. (499)4098725, E-mail: info@tpb-sert.ru. ОГРН: 1085038002906. Аттестат аккредитации № ТРПБ.RU.ПБ25 выдан 31.07.2015 г. Федеральной службой по аккредитации "Росаккредитация".

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ
Ворота противопожарные рулонные (шторы) DoorHan модели DHCFP, сплошного сечения, выпускаемые по ТУ 5284-001-96279372-2015. Предел огнестойкости E 120/I 60. Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП): 52 8480
код ЕКПС:
код ТН ВЭД России:

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ
ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)
Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ), ГОСТ Р 53307-2009 "Конструкции строительные. Противопожарные двери и ворота. Метод испытания на огнестойкость."

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ
Протокол сертификационных испытаний № 3515-С/ТР от 02.09.2015 г., ИЦ "ТПБ ТЕСТ" ООО «Технологии пожарной безопасности», № ТРПБ.RU.ИН14 от 20.08.2015 г. Акт о результатах анализа состояния производства № 2807-АП от 06.08.2015 г. ОС "ТПБ СЕРТ" ООО «Технологии пожарной безопасности», № ТРПБ.RU.ПБ25 от 03.10.2013 г. Схема сертификации: 4с.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 11.03.2016 по 02.09.2020

Руководитель (заместитель руководителя) органа по сертификации — Э.М. Зуев
М.П.
Эксперт (эксперты) — Д.А. Капранов

ЗАО «Опцион», Москва, 2014, «Б», лицензия № 05-05-06/003-ФНС РФ, ТЗ №587. Тел.: (495) 726-47-42, www.opcion.ru

ДЛЯ ЗАМЕТОК

ДЛЯ ЗАМЕТОК

DOORHAN®

РОССИЯ, МОСКВА

РОССИЯ, НОВОСИБИРСК

РОССИЯ, ОСТАШКОВ

ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, КАДАНЬ

КИТАЙ, СУЧЖОУ

WWW.DOORHAN.RU